


柏崎刈羽原子力発電所7号機 プラント全体の健全性確認の状況 (H22.1/6現在)

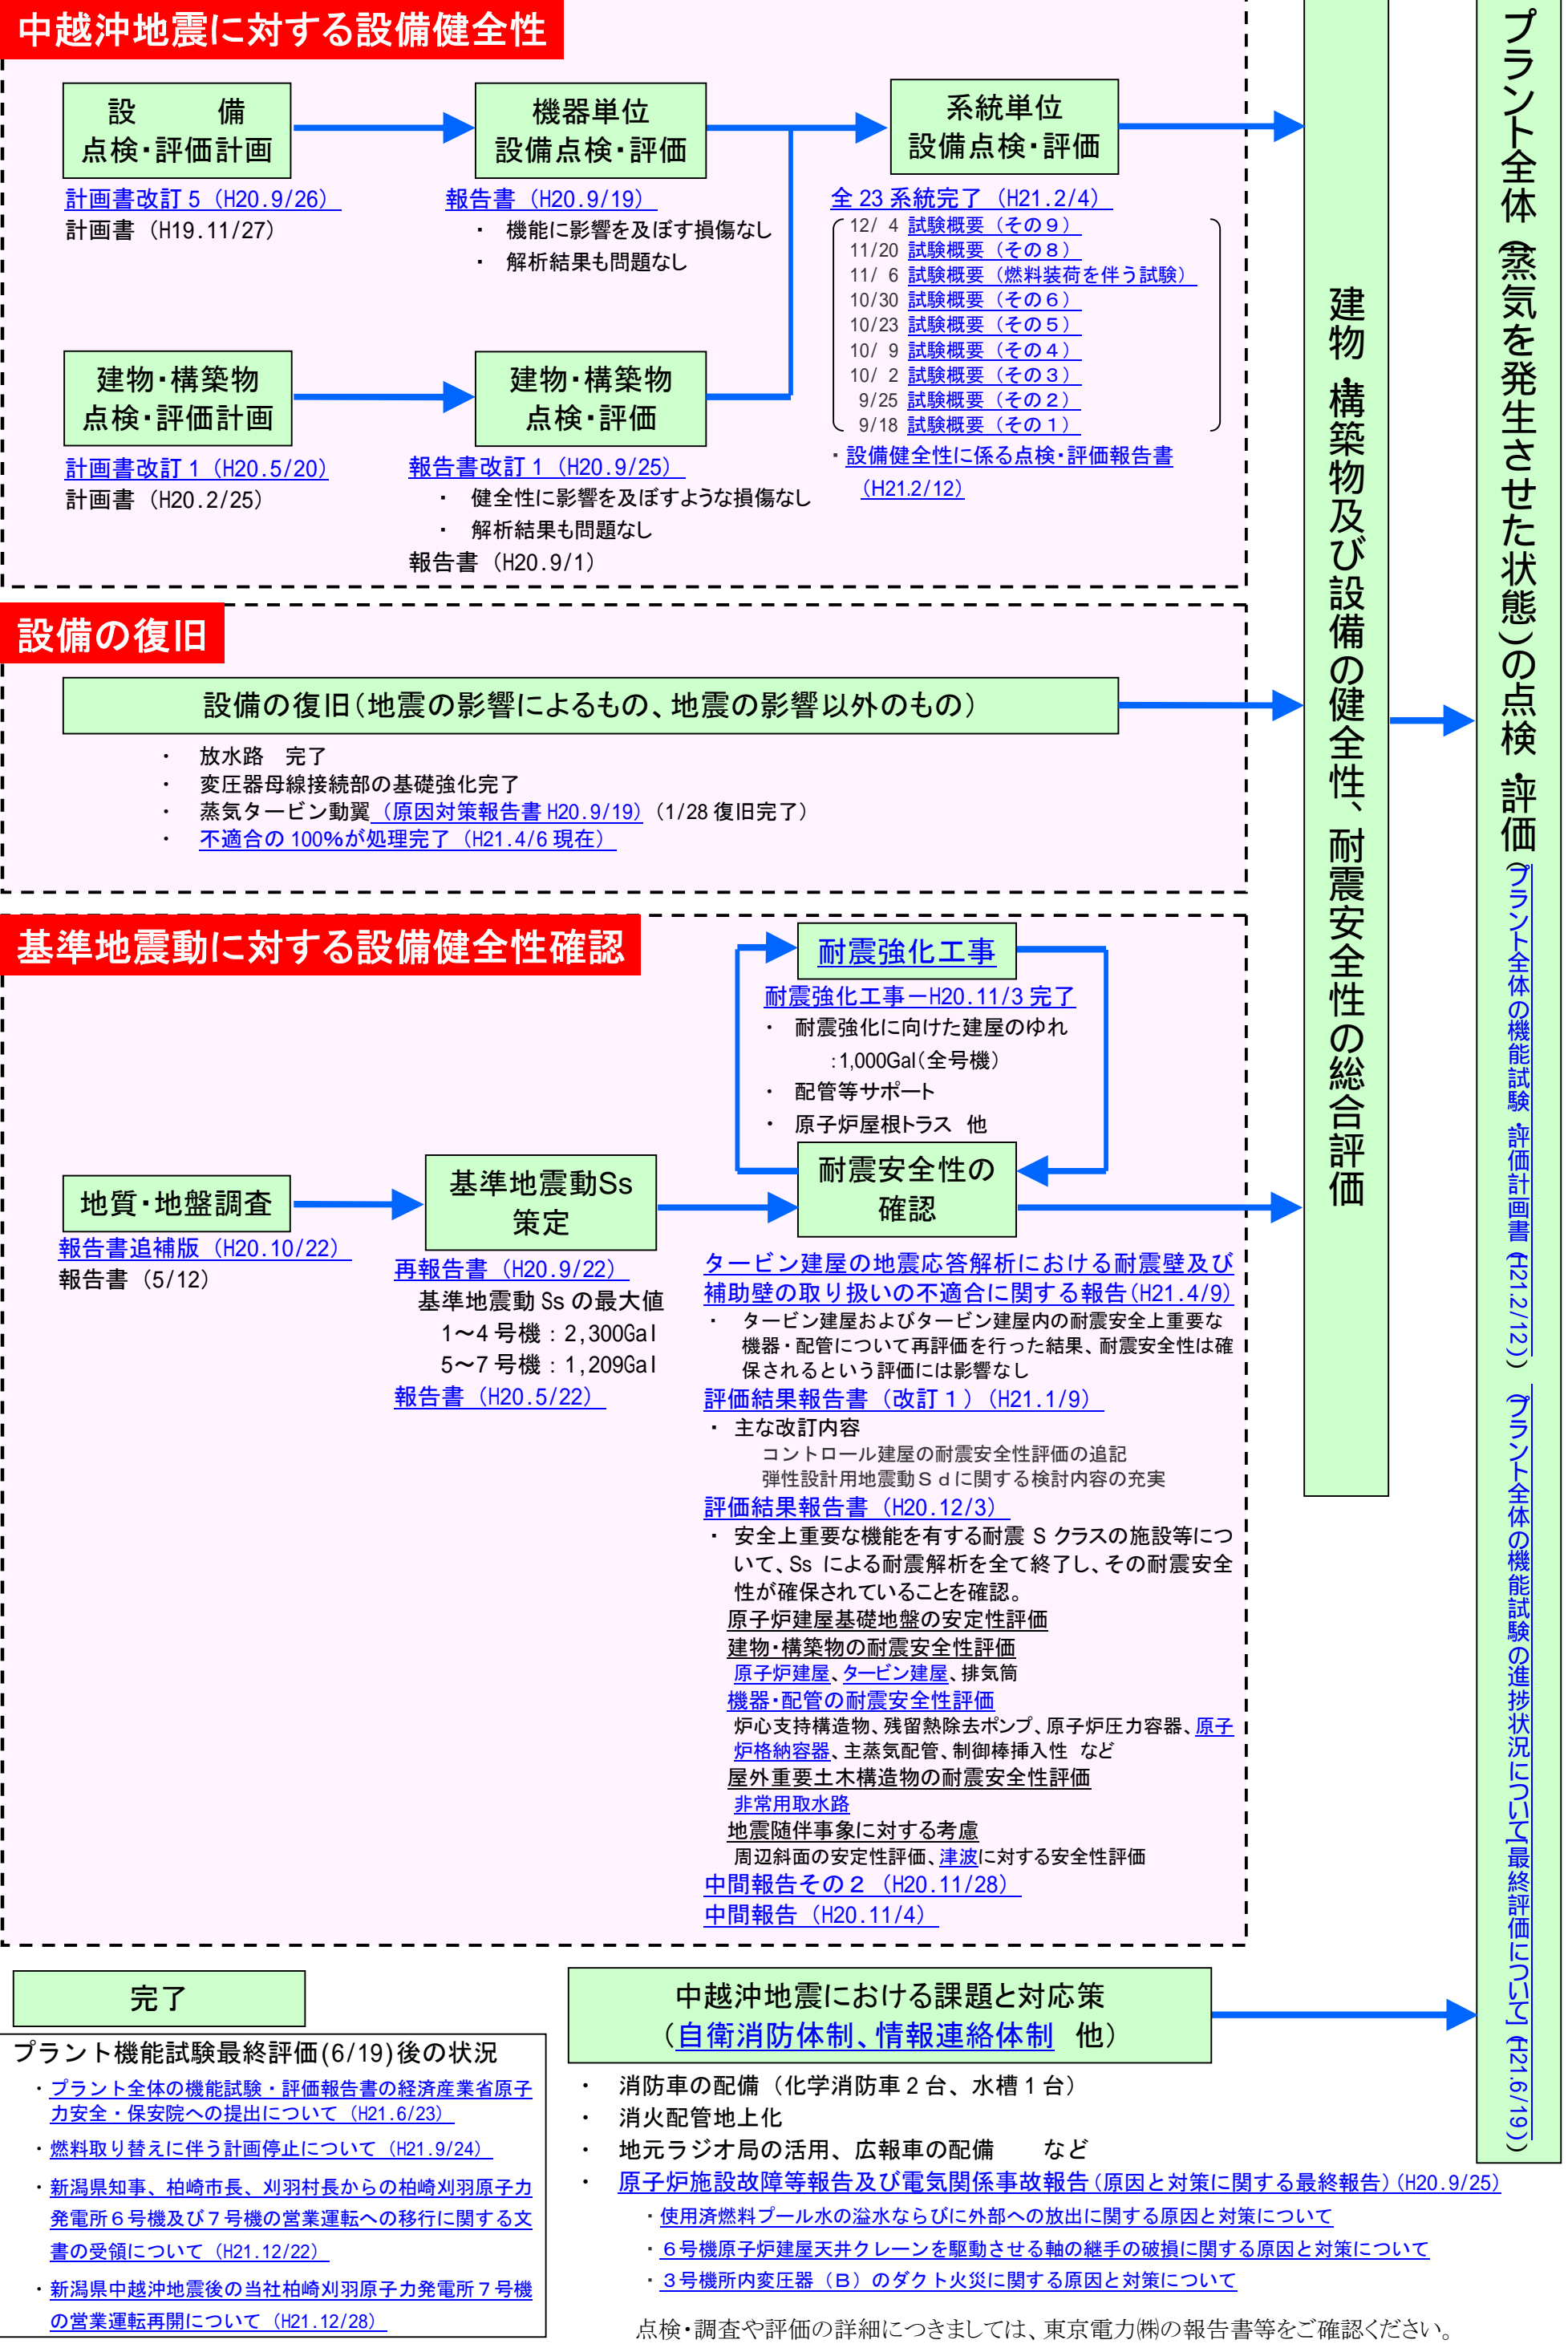

プラント全体(蒸気発生させた状態)の点検評価(プラント全体の機能試験評価計画書(H21.2/12)) (プラント全体の機能試験の進捗状況について)最終評価(H21.6/19))